


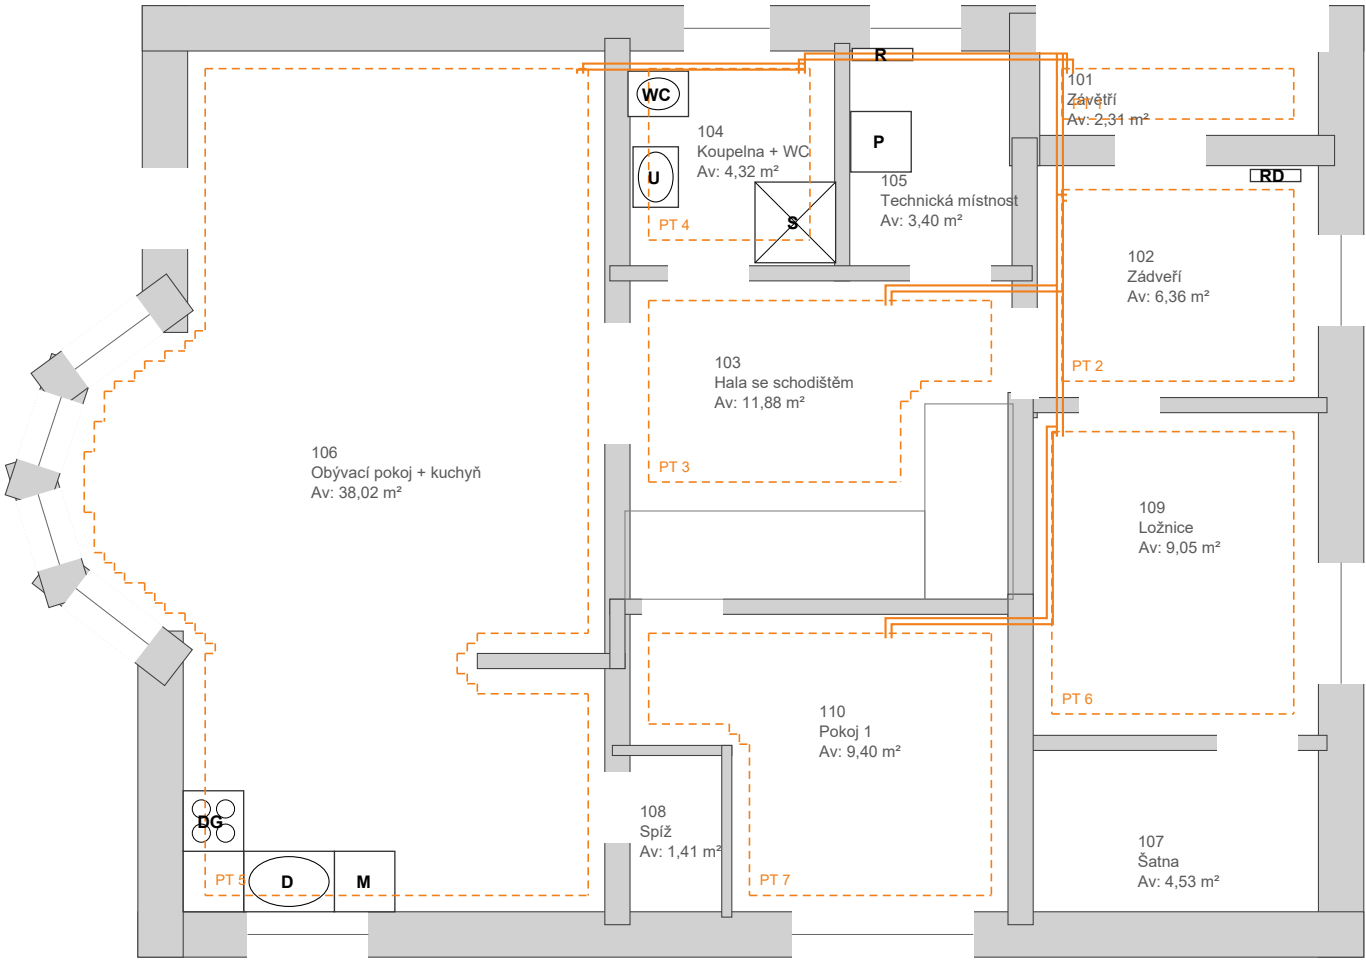

LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

- okruh podlahového vytápění (PE-Xa 16×2, rozteč 150 mm)
- přívod / zpátečka k rozdělovači
- R rozdělovač podlahového vytápění
- TČ tepelné čerpadlo – vnitřní jednotka
- EŽ elektrický otopný žebřík (koupelna)

Zdroj tepla: Stávající – lokální (kamna, topidla) (RÚIAN); zdroj tepla a ohřev teplé vody upřesní stavebník.

Venkovní jednotka TČ: Bez venkovní jednotky tepelného čerpadla (stávající zdroj tepla) – jinak doplní stavebník.

Teplotní spád 35/30 °C, ekvitermní regulace, prostorové termostaty v obytných místnostech.



Tato projektová dokumentace slouží pro vydání povolení stavby.

Název: Rodinný dům č.p. 12 Ob. Vzorov p.č.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2			PROJEKTANT AI PRO LAB	
Stavebník: Jan Vzorový Vzorová 1, 530 02 Pardubice			FORMÁT	A3
Vypracoval:			DATUM	23.10.2026
Kontroloval:			STUPEŇ	DPS
Zodpovědný projektant:			Č. ZAKÁZKY	
Výkres: Půdorys 1.NP vytápění			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:75	TZB.5